



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС KZ.7500525.22.01.00455 Серия KZ 0053498

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт" Адрес: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, проспект Гагарина 236Б. Телефон: +7 (727) 396-03-60, факс: +7 (727) 396-03-61 e-mail: tstkz@mail.ru № аттестата KZ.O.02.0525 выдан 09/06/14 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "РЗА СИСТЕМЗ - KZ (РЗА СИСТЕМЗ-КЕЙ ЗЭТ)", Резидент РК Государственная регистрация от 14.07.2015 года. Место нахождения: 050028, город Алматы, Турксибский район, улица Земнухова, дом 9а; фактический адрес: 050028, город Алматы, Турксибский район, улица Земнухова, дом 9а телефон: 8 771 780 81 14/15/16; e-mail: commerce@rzasystemz.kz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "РЗА СИСТЕМЗ - KZ (РЗА СИСТЕМЗ-КЕЙ ЗЭТ)", Республика Казахстан, Место нахождения: 050028, город Алматы, Турксибский район, улица Земнухова, дом 9а; фактический адрес: 050028, город Алматы, Турксибский район, улица Земнухова, дом 9а.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для управления электротехническими установками, (наименования, серии, типы, модификации, документация в соответствии с которой изготавливается продукция согласно приложению № 0073021-0073022). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8535900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 04/05-1 - 04/05-7 от 05.04.2016 года аккредитованного Сертификационного испытательного центра Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт", (регистрационный № KZ.И.02.0519, действителен до 09.06.2019 года); акта анализа состояния производства от 18.03.2016 года; эксплуатационной документации: паспортов; пояснительной записки 20.01.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль проводит Орган по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 22.04.2016 г. по 22.04.2021 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Габдуллин Н.М.

инициалы, фамилия

подпись

Бугакова Н.А.

инициалы, фамилия


ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0073021

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

KZ.7500525.22.01.00455

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8535 90 000 9	Микропроцессорные реле максимального тока серии PC80, тип PC80M, модификации: - PC80M-XU (однофазные), PC80M2-XXU, PC80M2M-XXU (двухфазные), PC80M3M-XU (трехфазные), где: XX – цифра (порядковый номер разработки модификации), У – отсутствует, либо буква В или С, обозначающие соответственно нормальное исполнение, влагостойкое исполнение или исполнение с расширенным диапазоном уставок;	ГОСТ 3698-82, ГОСТ 12434-83, ГОСТ 30011.1-2012, ГОСТ IEC 60947-1-2014.
		тип PC80-ABPM, модификация: - PC80-ABPM-X ₁ X ₂ , где: X ₁ - цифры от 1 до 3, обозначающие значение номинального напряжения; X ₂ - цифры от 1 до 3, обозначающие входное напряжение дискретных входов.	ГОСТ 3698-82, ГОСТ 3699-82, ГОСТ 12434-83, ГОСТ 30011.1-2012, ГОСТ IEC 60947-1-2014.
2	8535 90 000 9	Устройства релейной защиты и автоматики микропроцессорные серии PC83, типы PC83-A.0, PC83-A2.0, PC83-A2M, PC83-AB2, PC83-ДТ2, модификации: - PC83-A.0 (X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅ X ₆ X ₇ X ₈), где: X ₁ - цифра 2, обозначающая исполнение по числу фаз; X ₂ - цифры 1 или 5, обозначающие исполнение по номинальному току; X ₃ - цифры 0, 1, 2 или 3, обозначающие исполнение по оперативному питанию и дополнительным дискретным входам- выходам; X ₄ - цифры 0 или 1, обозначающие наличие/отсутствие дешунтирования, X ₅ - цифры 1 или 2, обозначающие исполнение по номинальному напряжению оперативного тока;	ГОСТ 3698-82, ГОСТ 3699-82, ГОСТ 12434-83, ГОСТ 30011.1-2012, ГОСТ IEC 60947-1-2014, СТ-150740011090-TOO-01-2016.

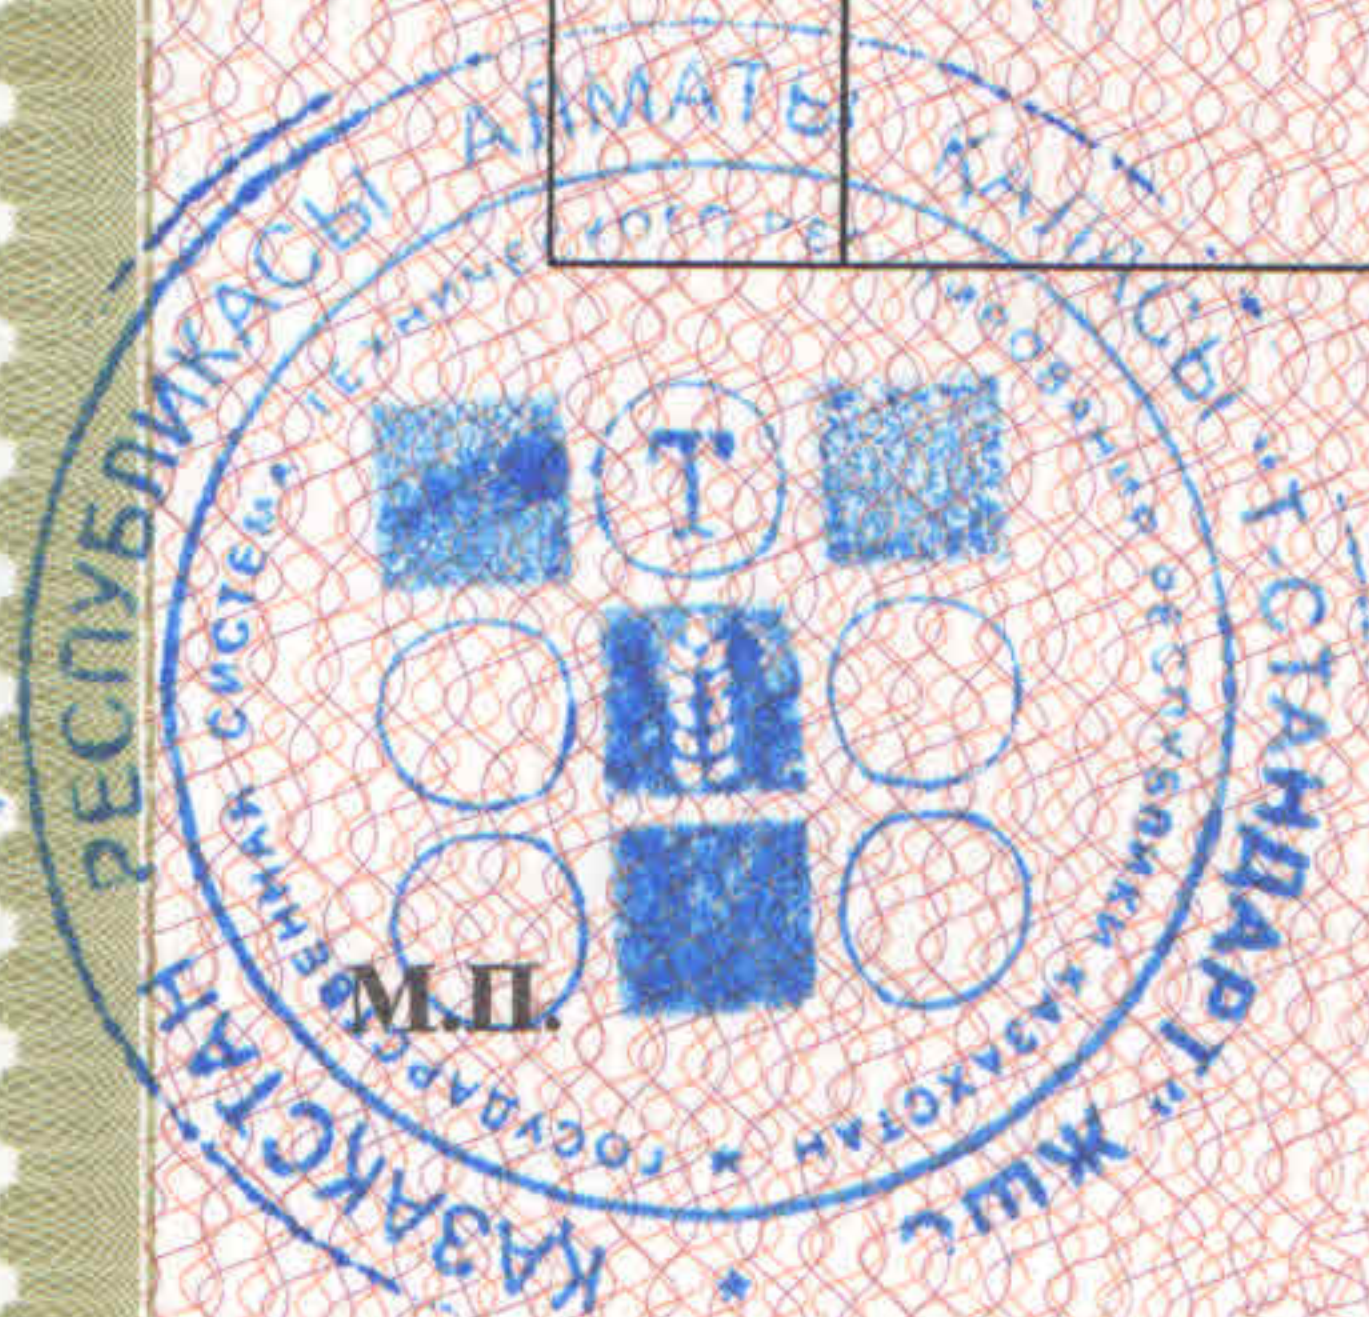

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

подпись

подпись

Габдуллин Н.М.
инициалы, фамилия

Бугакова Н.А.

инициалы, фамилия


ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0073022

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

KZ.7500525.22.01.00455

	X₆ - цифра 1, обозначающая порт RS485 и протокол MODBAS-RTU; X₇ - цифра 0, обозначающая отсутствие порта USB; X₈ - цифры 0 или 1, обозначающие отсутствие или наличие батарейки для питания часов; - PC83-A2.0 (X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁); - PC83-A2M (X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁); - PC83-AB2 (X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁); - PC83-ДТ2 (X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁), где: X₁ - цифры 2 или 3, обозначающие исполнение по числу фаз; X₂ - цифры 1 или 5, обозначающие исполнение по номинальному току; X₃ - цифры 0, 1, 2, 3, 4 или 6, обозначающие исполнение по оперативному питанию и дополнительным дискретным входам- выходам; X₄ - цифры 0 или 1, обозначающие наличие/отсутствие дешунтирования, X₅ - цифры 1 или 2, обозначающие исполнение по номинальному напряжению оперативного тока; X₆ - цифра 1, обозначающая порт RS485 и протокол MODBAS-RTU; X₇ - цифры 1, 2 или 5, обозначающие исполнение по токам срабатывания ЗНЗ; X₈ - цифры 1 или 2, обозначающие исполнение по виду контактов KL3; X₉ - цифры 1 или 2, обозначающие вид крепления; X₁₀ - цифры 1 или 2, обозначающие отсутствие или наличие специсполнения; X₁₁ - цифра 1, обозначающая исполнение с винтовыми зажимами.	
--	---	--

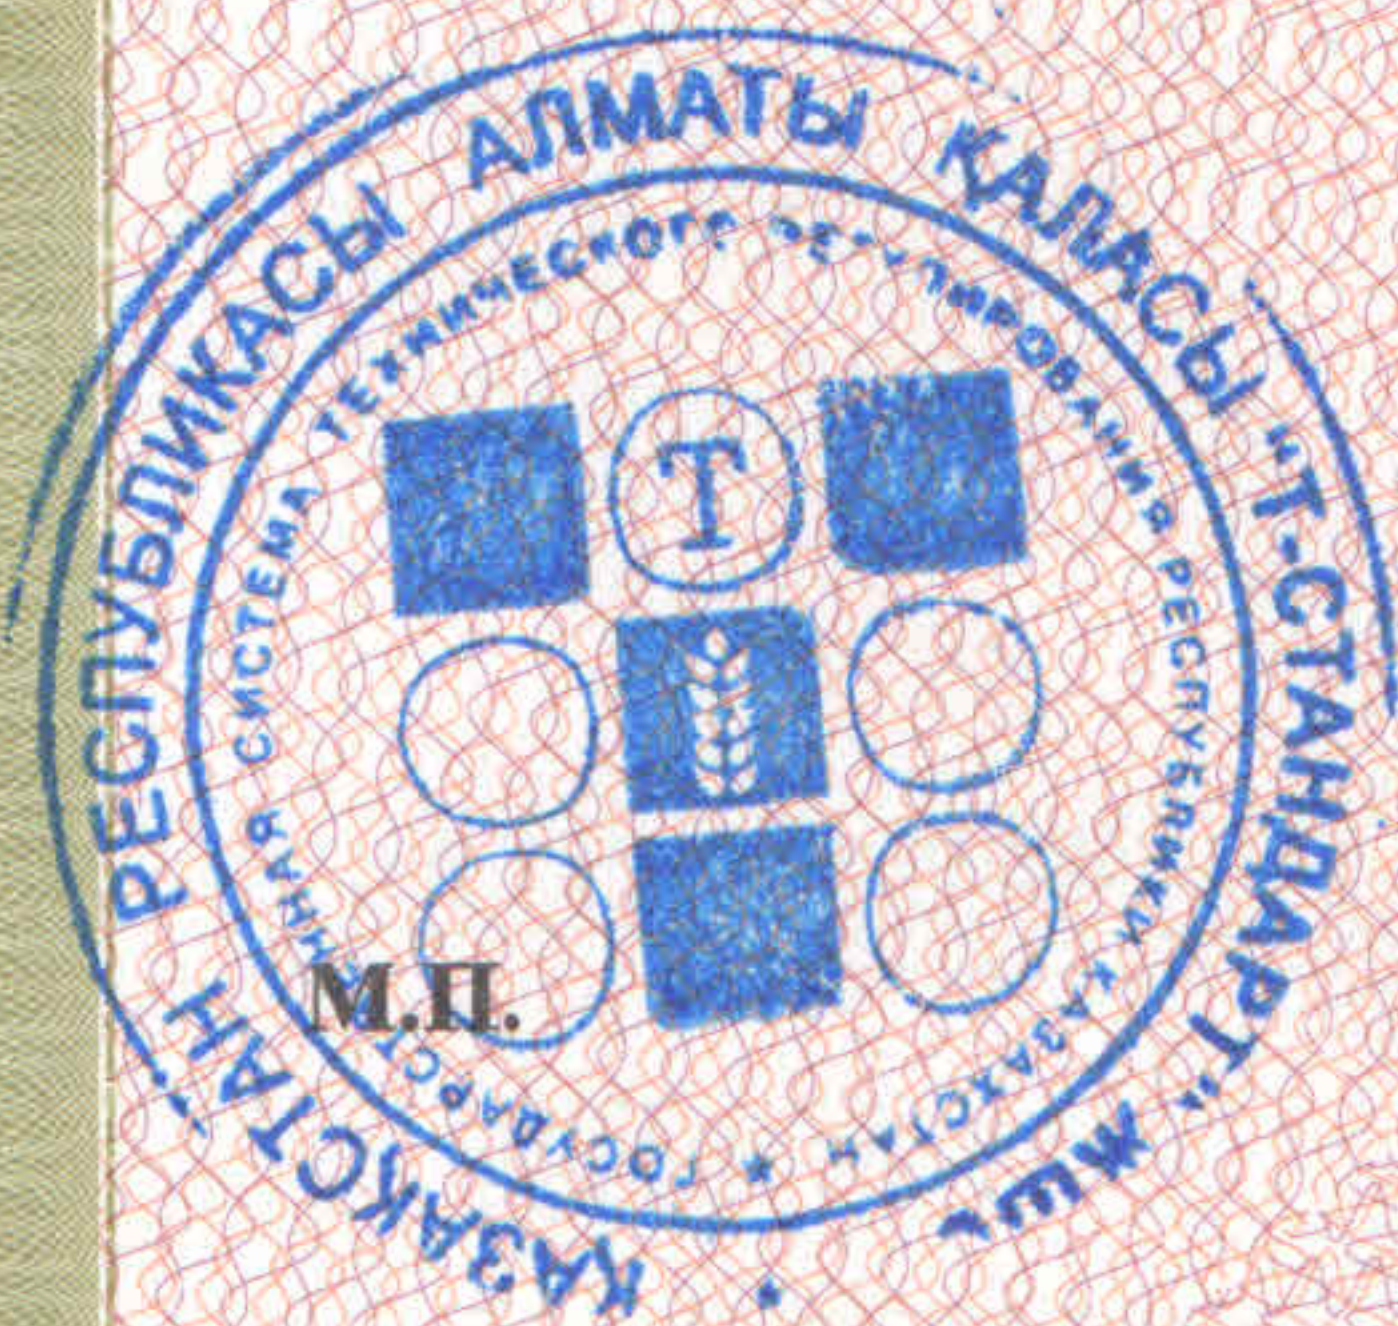

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

подпись

подпись

Габдуллин Н.М.
инициалы, фамилия

Бугакова Н.А.
инициалы, фамилия